

Debe Inspeccionar los Contenedores de Desechos Peligrosos

FIJEN BIEN LAS TAPAS

Mantengan las tapas bien selladas excepto cuando esté agregando más desechos al contenedor.

MANTENGAN LOS EMBUDOS CUBIERTOS

Mantengan los embudos cubiertos cuando no estén en uso. Los embudos deben estar enroscados con empaques.

MANTEGA UN CABLE DE TIERRA CONECTADO A CADA CONTENEDOR

Evita el encendido de los desechos inflamables al conectar un cable de tierra a los contenedores.

CUBIERTOS Y BIEN SELLADOS

Mantengan los cubiertos de los contenedores bien sellados para evitar

MARQUE BIEN LOS CONTENEDORES


Todas las etiquetas deben estar visibles.

DEJE ESPACIO PARA CAMINAR

Deje por lo menos 30" de espacio libre entre los pasillos de contenedores para caminar fácilmente. Los pasillos no deben tener un ancho menos de dos contenedores.

NO PERMITEN FUGAS

Mantengan los contenedores libres de corrosión y daños físicos.

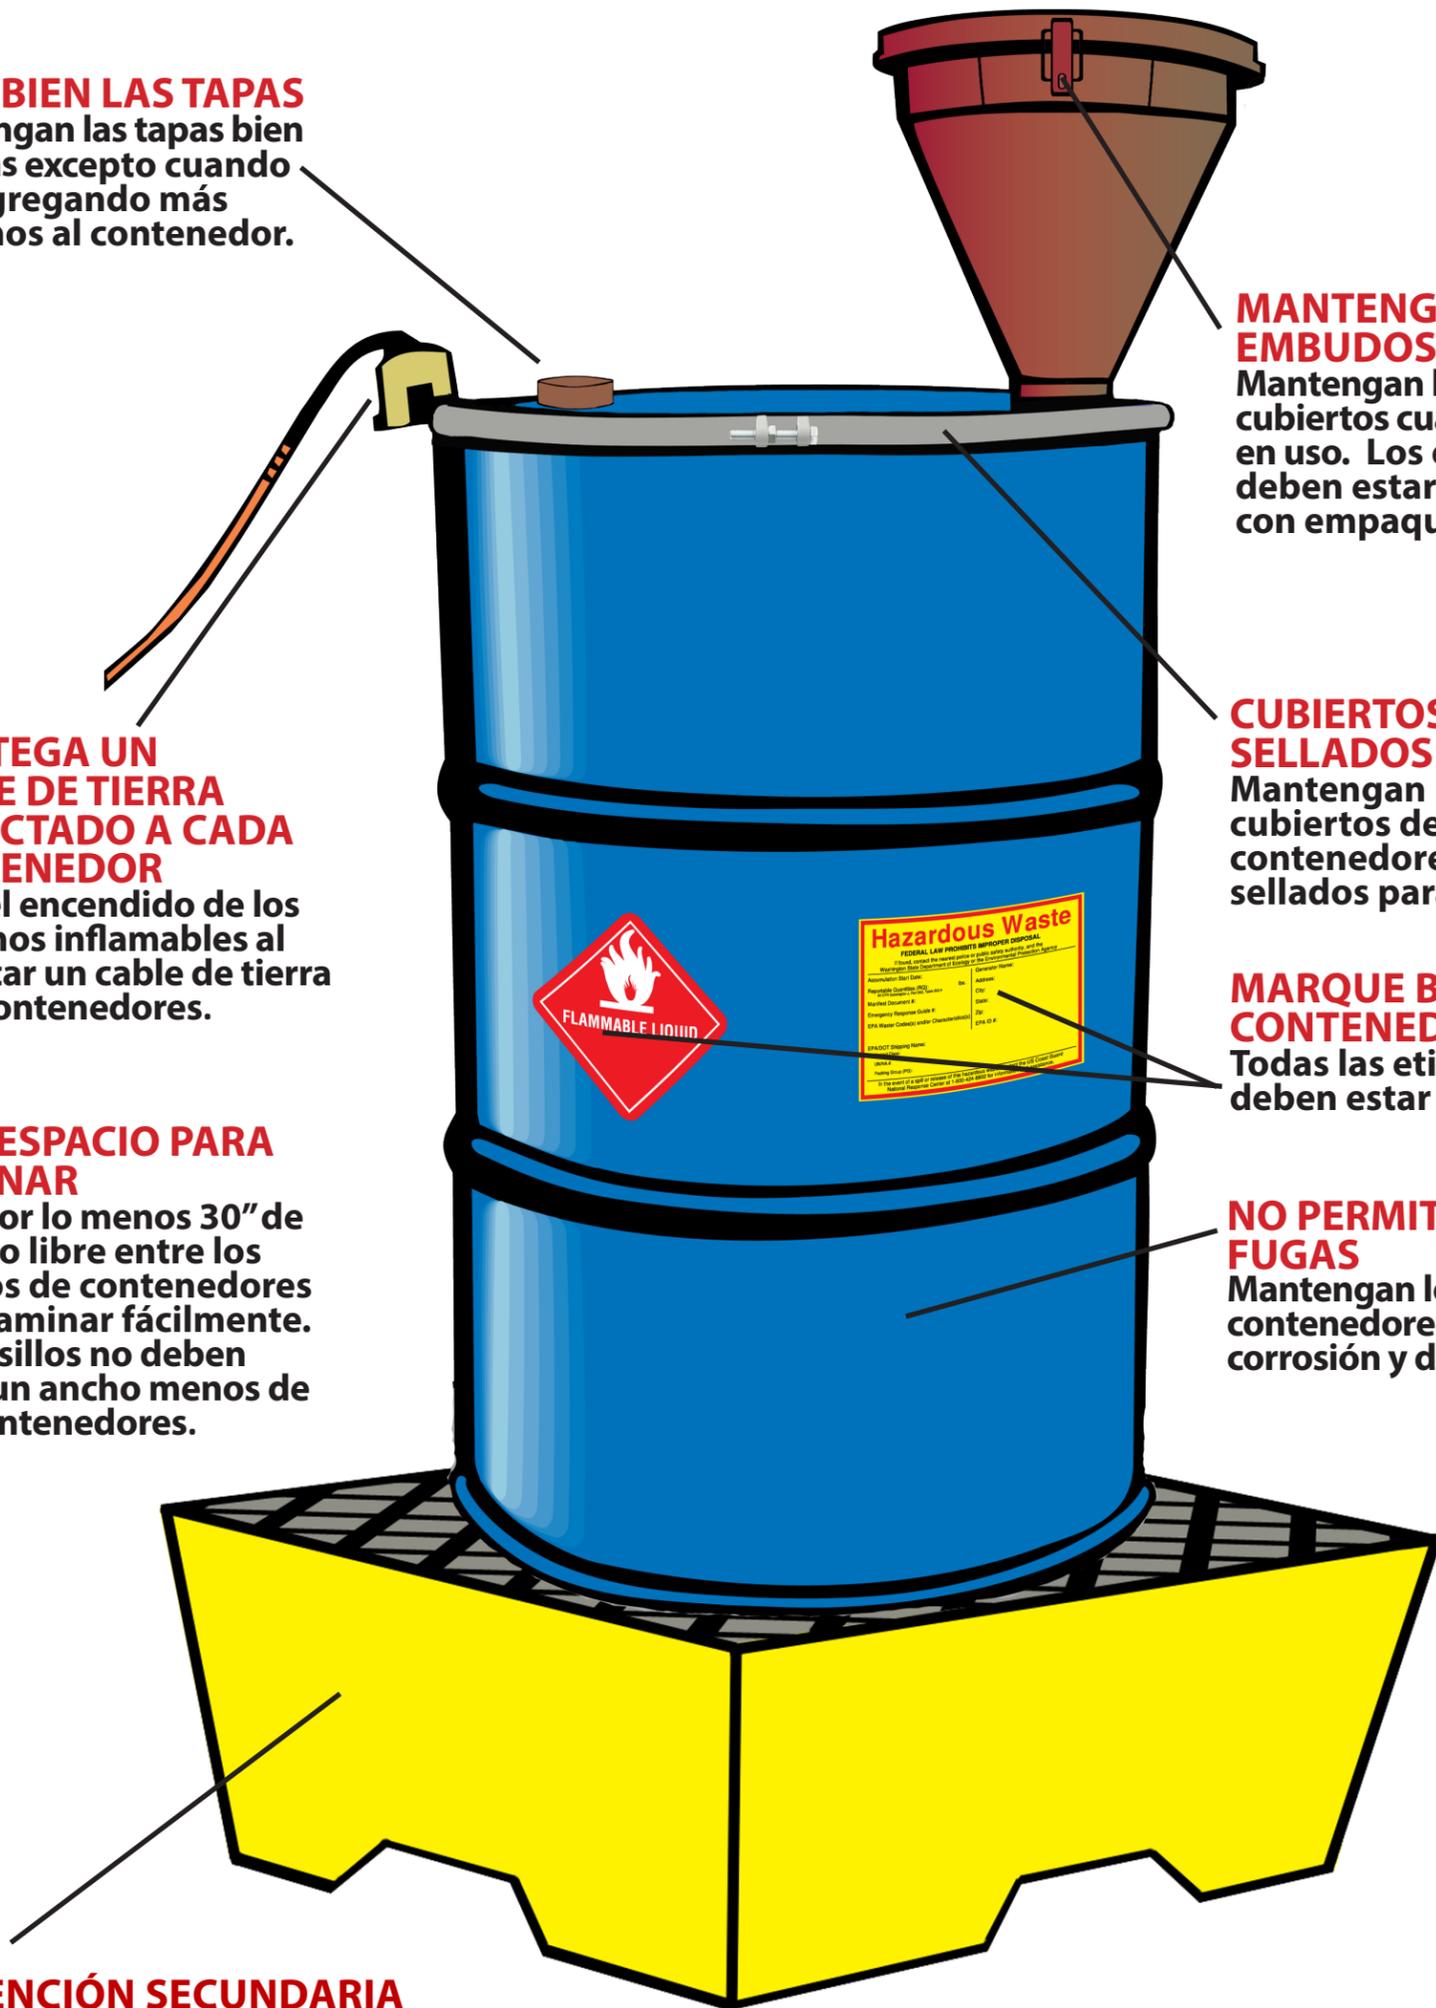

CONTENCIÓN SECUNDARIA

El tamaño de la contención secundaria debe ser suficiente para contener 10% del líquido libre dentro de todos los contenedores o 100% del líquido libre dentro del contenedor más grande, cualquier volumen es mayor.

Almacenaje de Desechos Peligrosos: ¡Hágalo bien!

¿Tiene Preguntas? Favor de llamar al especialista de desechos peligrosos en la oficina regional más cercana del Departamento de Ecología.

Para obtener más información sobre como almacenar los desechos peligrosos, visítenos en el internet al: www.ecy.wa.gov/programs/hwtr/managewaste.html

